



HOLTHAUSEN

BRANDBEVEILIGING

HOLTHAUSEN BRANDBEVEILIGING CONTROLEERT DROGE BLUS/STIJGLEIDING

Voor elke eigenaar en/of beheerder van hoge gebouwen (utiliteit, woning.) is jaarlijkse inspectie en periodieke beproeving van de zogeheten 'droge blus/stijgleiding' verplicht volgens de richtlijnen NEN 1594. De verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid ligt bij hen en NIET bij de brandweer die er bij brand gebruik van maakt.

Met deskundig personeel en een eigen persunit-aanhanger met speciale apparatuur is Holthausen Brandbeveiliging hiervoor de aangewezen dienstverlener.

Deze leidingen die de wateraanvoer van beneden naar boven faciliteren dienen eens per vijf jaar onder hoge druk te worden afgeperst.

VISUELE INSPECTIE

Elk jaar verricht Holthausen de visuele inspectie van alle onderdelen inclusief de aansluitkast. De onderhoudsmonteur controleert of:

- de kast herkenbaar (rood met witte B) en bereikbaar aanwezig is;
- alle deksels aanwezig zijn;
- de kast is voorzien van voorgeschreven vergrendeling (driehoeksleutel);
- als hoofdaansluiting een zogenoemde 'J-armatuur' gemonteerd is;
- de brandkranen op de etages een zogenoemde 'CC-armatuur' met metalen afdichting en blindkap hebben;
- de rubbers van kranen nog flexibel en zacht zijn (waar nodig vervangen);
- aansluitingen gaaf en braamloos zijn;
- leidingen en kranen er in zijn algemeen goed uitzien (gebruiksgarantie).



MEER DAN BRANDBEVEILIGING...



GASSEN



OPLEIDINGEN



BRANDBEVEILIGING



GASBENODIGDHEDEN


HOLTHAUSEN.NL

HYDROSTATISCHE BEPROEVING

Op voorgeschreven momenten (eens per vijf jaar) ondergaat de stijgleiding en hydrostatische beproeving.

Dit houdt in:

- visuele inspectie;
- afpersen van complete installatie;
- aanwezigheid van spindel en soepele bediening controleren;
- aanwezigheid van deksels en soepele bediening controleren;
- controleren of kranen lekvrij zijn (eventueel direct vervangen);
- controleren of voedingsaansluitingen goed werken;
- lekpunten opzoeken.

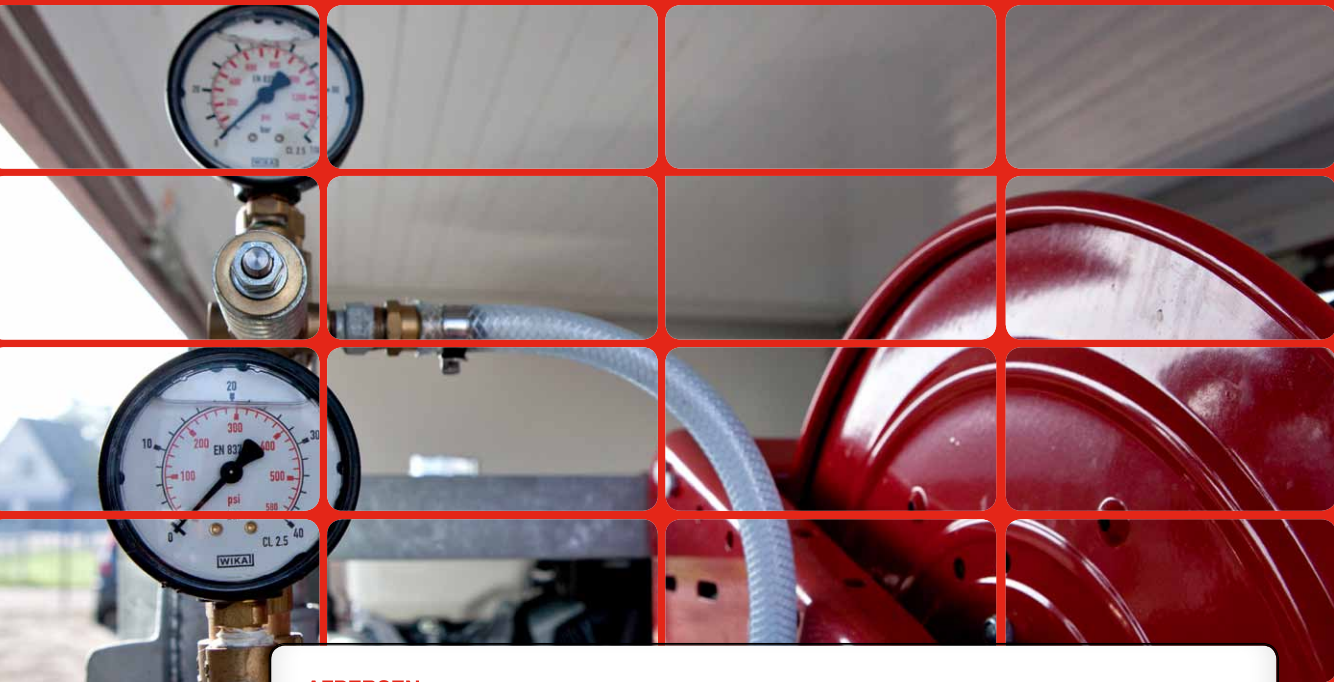

AFPERSEN

Bij het afpersen met water bedraagt de persdruk 16 Bar (1600 kpa) op maaiveldhoogte. Dit moet gedurende vijf minuten constant blijven (maximale drukverleis van 0,5 bar), tot een hoogte van acht etages.

RAPPORT

De service van Holthausen besluit met het ledigen van de leiding – eventueel drogen – en afsluiten. Waar mogelijk verhelpen onze monteurs de storing of lekkages direct. Is dit niet mogelijk, dan schrijven ze een reparatie advies. Daarnaast stellen ze een rapport op waarvan een kopie naar de preventieafdeling van de plaatselijke brandweer gaat. Natuurlijk krijgt de droge blusleiding een inspectie-etiket.



C.G.HOLTHAUSEN B.V.
TRANSPORTWEG 1

9601 MB HOOGEZAND
T 0598 315 135

WWW.HOLTHAUSEN.NL
BRANDBEVEILIGING@HOLTHAUSEN.NL